

Synthèse départementale SISPEA 2024



EAU POTABLE


Données 2022
extraites le 02/02/2024

91 %
des services

représentant 92 % de la population ont saisi
totalement ou partiellement leurs données

45

collectivités compétentes
en eau potable

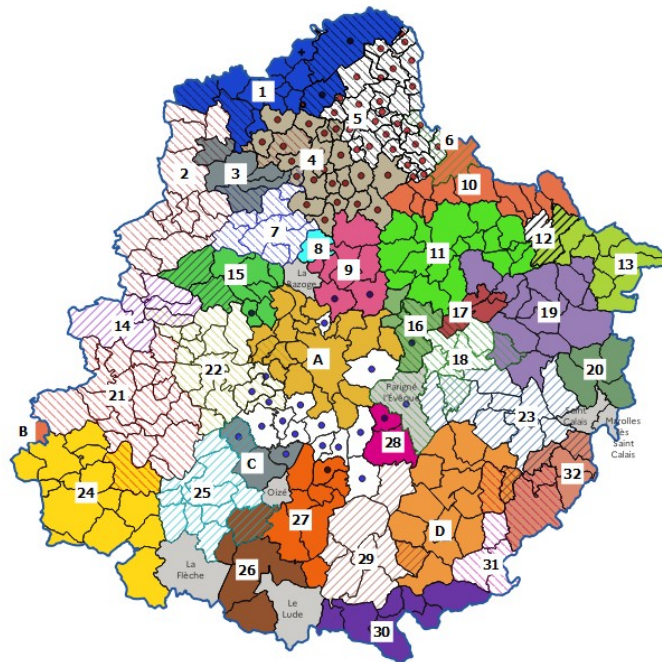

Syndicats


- 1_SIAEP de la Région de Champfleur - Gesnes le Gandelin
 - 2_SIAEP de la Région de Sillé le Guillaume
 - 3_SIAEP de la Région de Montreuil le Chef
 - 4_SIAEP de la Région de Rousseau Fontaine
 - 5_SIDPEP Perseigne Sazonais
 - 6_SIAEP du Perche Sud
 - 7_SIAEP de la Région des Buissons
 - 8_SIAEPA Ste Jamme-Montbizot
 - 9_SIAEP de la Région des Fontenelles
 - 10_SIAEP de la Région du Perche Sarthois - Le valais
 - 11_SIAEP de la Région de Vive-Renée
 - 12_SIVU AEP la Ferté-Bernard et Cherré-Au
 - 13_SIAEP de la Région de l'Est Sarthois
 - 14_SIAEP Charrie et Champagne
 - 15_SIAEP de la Région de Conlie Lovardin
 - 16_SIAEP de la Région de Montfort le Gesnois
 - 17_SIAEPA de la Région de Connerre
 - 18_SIAEP Jolais
 - 19_SIAEP de la Région de Dolion
 - 20_SIAEP de la Région de Confians sur Anille
 - 21_SMAEP L'Aulnay la Touche
 - 22_SMAEP de la Région de Brains-Soulgère
 - 23_SIAEP de la Région de Bouloire
 - 24_SIAEP Sarthe et Loir
 - 25_SMAEP Courcelles la Foret
 - 26_SIAEP de la Région de Luche Pitreux
 - 27_SIAEP de la Région de Pontvallain
 - 28_SIAEP Brette les Pins
 - 29_SIAEP de la Région de Mayet
 - 30_SIAEP Chenu
 - 31_SIAEP de la Région Loir Braye et Deme
 - 32_SMAEP Besse-sur-Braye
 - Syndicat Mixte de Production Nord Sarthe
 - Syndicat Mixte pour l'Alimentation en Eau Potable de la Région Mandelie
- ### Autres Collectivités
- Comunes (7)
 - A_Le Mans Métropole
 - B_Communité de Communes du Pays sabolien
 - C_Communité de Communes du Val de Sarthe
 - D_Communité de Communes Loir-Luce-Berce
 - + Communauté Urbaine d'Alençon (CUA)

299 860 abonnés
82 % de services saisis



12 375 km
de réseau de distribution
86 % de services saisis

35 249 176 m³
de volume prélevé
67 % de services saisis
dans **168** ouvrages



99,35 % de conformité bactériologique
96,87 % de conformité physico-chimique
82 % de services saisis

126 l/jour/hab
de consommation moyenne par habitant
sur la base de 74 % de services saisis



0,56 %
de taux de renouvellement des réseaux
54 % de services saisis

82,3 %
de rendement du réseau de distribution
72 % de services saisis



2,19 €/m³
prix moyen TTC d'une facture type 120 m³
79 % de service saisis



Synthèse départementale SISPEA 2024



ASSAINISSEMENT

Données 2022
extraites le 02/02/2024


**54 %
des services**

Représentant 78% de la population ont saisies
totalement ou partiellement leur données

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

269

collectivités compétentes
en assainissement collectif

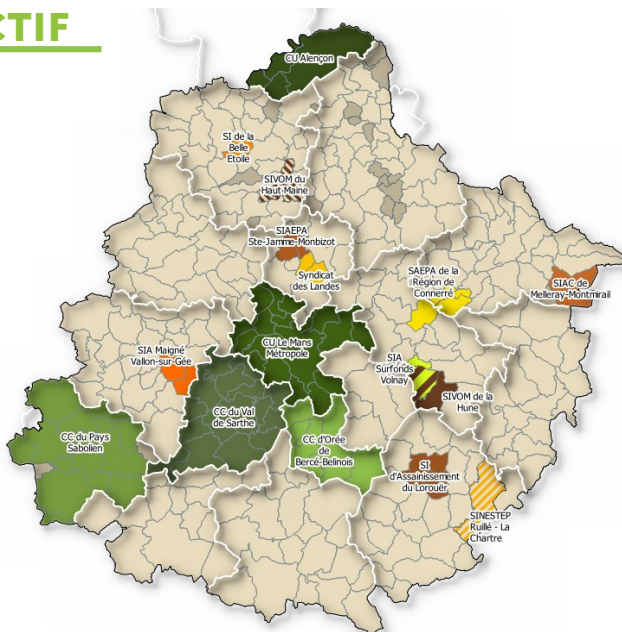

Syndicats

- SIA Surfonds Volnay
- SAEPA de la Région de Conneré
- Syndicat des Landes
- SI de la Belle Etoile
- SIA Maigné Vallon-sur-Gée
- SIAC de Melleray-Montmirail
- SIAEPA Ste-Jamme-Monbizot
- SI d'Assainissement du Lorouër
- SIVOM de la Hune
- SINESTEP Ruillé La Chartre
- SIVOM du Haut Maine

Autres collectivités

- CU Le Mans Métropole
- CU d'Alençon
- CC d'Orée de Bercé-Belinois
- CC du Pays Sabolien
- CC du Val de Sarthe
- Commune (253)
- Commune sans assainissement collectif (21)

199 838 abonnés
50 % de services saisis



2 881 km
de réseau de collecte
48 % de services saisis

337 stations d'épuration



8 713 tonnes de boues évacuées
en agriculture (épandage ou compostage)
45 % de services saisis

69 %
de conformité (données issues de Roseau)



2,06 €/m³
prix moyen TTC d'une facture type 120 m³
44 % de services saisis

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

56 % des services

Représentant 71 % de la population ont saisies
totalement ou partiellement leur données

81 147 habitants
desservis
91 % de services saisis



par les **17** SPANC présents sur le département

59 %
d'installations conformes
88 % de services saisis

